

کاتالوگ تست های آزمون آلامر گانگ

Alarm Gong Test Catalog

آزمایشگاه تخصصی تجهیزات ایمنی و آتش نشانی شرکت مهندسی ایمن تیار



شماره صفحه


شرح صفحه

۱

- صوت سنجی زنگ هشدار آبی

۲

- دوام و حساسیت زنگ هشدار آبی



Test Name: Sound Measurement of the Water Alarm Gong

Test Instruction Code: ITE/LB.I-24

Test purpose: Ensuring that the sound pitch (frequency) of the water alarm gong is acceptable at certain distances.

Applicability domain: Water Alarm Gong

Standard number: (FM Standard)

Test method: After turning on the water alarm gong system, the sound pitch (frequency) of the alarm sound is measured from a distance of 3 meters. The observed sound frequency shall be within the allowable interval as specified in the standard.

نام آزمون: صوت سنجی زنگ هشدار آبی

کد دستورالعمل آزمون: ITE/LB.I-24

هدف از آزمون: اطمینان از میزان فرکانس صدای قابل پذیرش زنگ هشدار آبی در فاصله تعریف شده است.

دامنه کاربرد: زنگ هشدار آبی


شماره استاندارد: (FM Standard)

روش آزمون: پس از روشن نمودن سیستم زنگ هشدار آبی، میزان فرکانس صدا را در فاصله سه متری از سیستم اندازه گیری می نمایم. مقدار مشاهده شده نباید خارج از محدوده مجاز در استاندارد باشد.



آزمون صوت سنجی زنگ هشدار آبی

Sound measurement of the water alarm gong test



Test Name: Durability and Sensitivity of the Water Alarm Gong

Test Instruction Code: ITE/LB.I-25

Test purpose: Measurement of the durability and sensitivity of the water alarm gong system.

Applicability domain: Water Alarm Gong

Standard number: (FM Standard)

Test method: After turning the apparatus on, the pressure shall be increased from zero. According to the standard, the system shall be able to operate at the specified pressure and work continuously for the duration as defined in the standard without any problems or faults.

نام آزمون: دوام و حساسیت زنگ هشدار آبی

کد دستورالعمل آزمون: ITE/LB.I-25


هدف از آزمون: سنجش میزان دوام و حساسیت

سیستم زنگ هشدار آبی.

دامنه کاربرد: زنگ هشدار آبی

شماره استاندارد: (FM Standard)

روش آزمون: پس از روشن نمودن دستگاه، فشار را از صفر افزایش می دهیم. طبق استاندارد می بایست دستگاه در فشار تعریف شده عمل نموده و طی زمان تعریف شده در استاندارد، بدون ایراد و به صورت پیوسته کار کند.

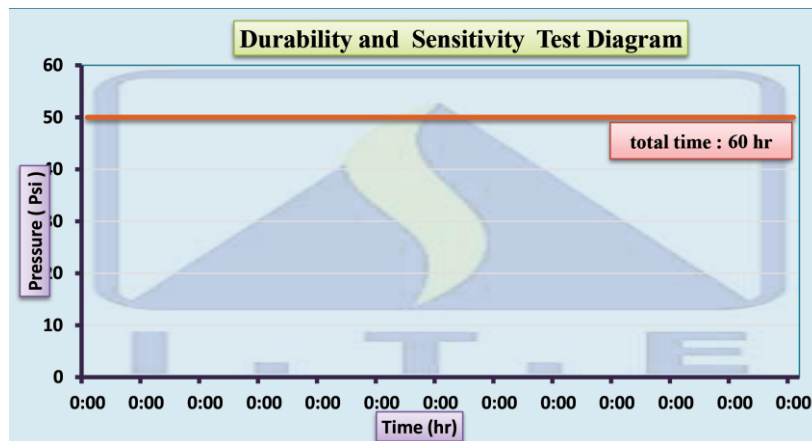

آزمون دوام و حساسیت زنگ هشدار آبی

Durability and sensitivity of the water alarm gong test

